



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย และเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยการจัดการระบบน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคาร

เหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบ มาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อดำเนินการข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ และบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน และนายอำเภอเสฉวี จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การसान้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านหัน รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงชื่อ)



(นายบุญมี บุญจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายสมชาย อำพันกาญจน์)

นายอำเภอสีคิ้ว

ท้ายข้อบัญญัติ

ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

ตามข้อ ๖ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดมาตรฐานแบบบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งบ่อดักไขมันตามความเหมาะสมดังนี้

๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ , (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕ - ๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐ - ๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕ - ๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐ - ๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕ - ๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐ - ๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕ - ๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐ - ๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕ - ๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑.๓ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาตรบ่ที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ (ม.)		
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	ยาว
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐ - ๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕ - ๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐ - ๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕ - ๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐ - ๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕ - ๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐ - ๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕ - ๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

๒. แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

ใช้แบบมาตรฐานการก่อสร้างของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๓ แบบ ตามเอกสารแนบท้าย

แบบที่ 1

สำหรับบ้านพักอาศัย


แบบถัดกไวมัน ขนาด 1 ครัวเรือน

แบบถั่งดักไวมัน ขนาด 1 คิ้วเรื่อน

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับประดิษฐ์ขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ทองตลาด)

ท่อน้ำออกไปข้างล่าง PVC ๑ 2"-3"

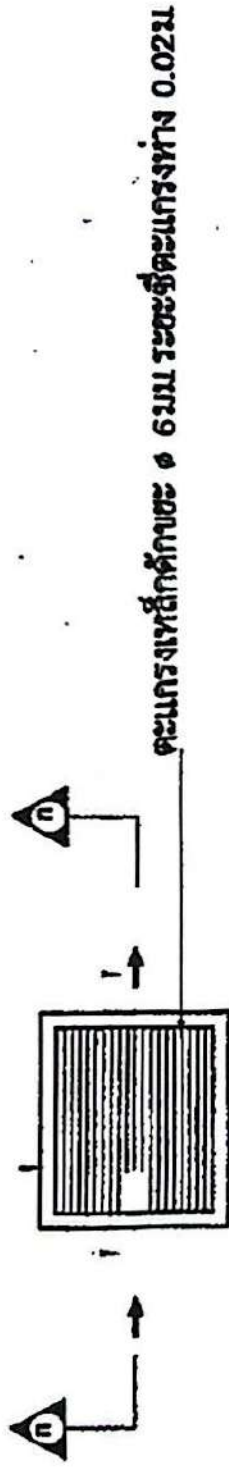


แปลจนถึงดักขยะ

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับปิดกั้นขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ทองตลาด)

± ระดั้บตี้น ..

ตะแกรงเหล็กฉีกขนาด ๑ มม ระยะห่างตะแกรงห่าง 0.02ม

ท่อระบายน้ำออกไปข้างถังดักไขมัน PVC Ø 2"-3"

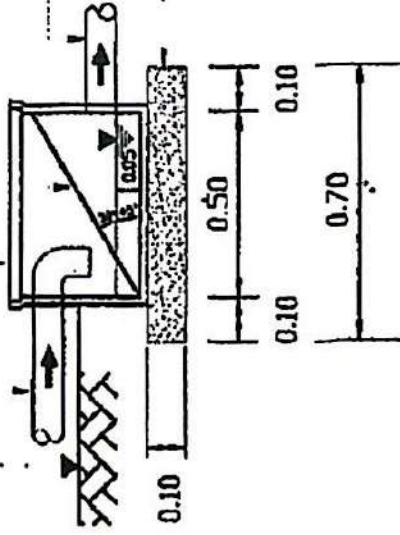

๒๒-๒๒

[illegible]

NAME	ADDRESS	DATE	NO.	1
WILLIAM	12345 Main St.	1/1/20	1	1
JOHN	67890 Elm St.	1/2/20	2	2
JOHN	12345 Main St.	1/3/20	3	3
JOHN	12345 Main St.	1/4/20	4	4
JOHN	12345 Main St.	1/5/20	5	5
JOHN	12345 Main St.	1/6/20	6	6
JOHN	12345 Main St.	1/7/20	7	7
JOHN	12345 Main St.	1/8/20	8	8
JOHN	12345 Main St.	1/9/20	9	9
JOHN	12345 Main St.	1/10/20	10	10



แปลนปอดคักไจมัน

(၁၀) နယ်လုံးဆိုင်ရာ အသံထွက်မှု (၁၀) မိနစ်


[illegible]

แบบที่ 2

สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

แบบถึงดักไขมัน ขนาด 2 ลบ.ม./วัน

แบบถังตกไวมั่น ขนาด 2 ลบ.ม./วัน



ถึงดักไผ่ขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)


รายละเอียดประเภท

บัญชีภาวะ: ดังปริมาณค่าที่จริงได้เฉลี่ย ขนาด 0.50 x 0.40 น. (ค่าประมาณ ที่องศา)

ถึงตัวใหม่! วงขอบเขียวมีค่าที่รูป ขนาด 1.00 ม. (ผ่าที่จะมีเบอร์ 28 ใส่ขอบ 0.05 ม. โดยรอบพร้อมเสริมลวด

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ			
สำนักจัดการมลพิษภาคที่ ๓ (เชียงใหม่-สุพรรณ)			
นายสมชาย			
นายพรพรหม นิ่มจันทึก ใจนิมเบียงชอบนิมมัท			
จ.สุพรรณ	นาย เฉลิม ธรรมกุลนาค	นาย ทวีป ฐ. ฐะเอย	
จ.สุพรรณ	นาย สมภท ขมิ้นทิพย์	นาย บรรณ ณัฏฐกัณท์	
จ.สุพรรณ	นาย สมชาย พรหมประจวบ	นาย ๗๗	
จ.สุพรรณ	นาย ธนทิพย์ ธีรวิทย์	นาย ๗๗	

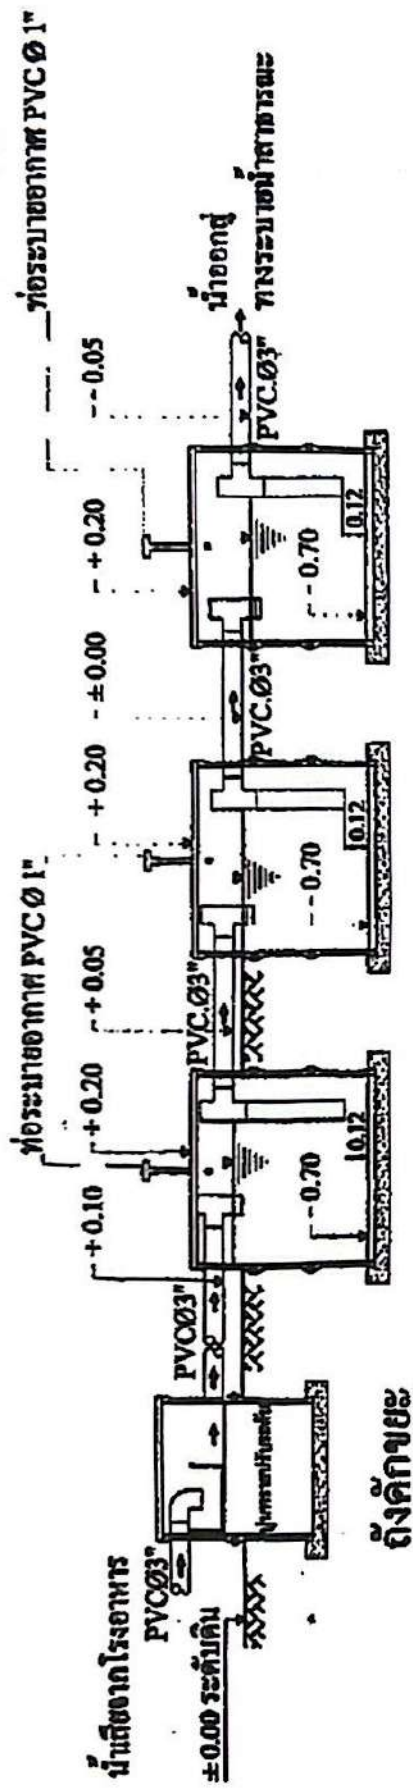

รูปตัด ก - ก ถึงคักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

รายละเอียดประกอบแบบ

ถึงคักไขมัน ถึงประตอมัดสำหรับที่เชื่อมต่อขนาด 0.50 x 0.40 ม. (สำหรับมัด ท้องตลาด)

ถึงคักไขมัน วงขอบด้านบนสำหรับรูป ขนาด 1.00 ม. (สำหรับกะลิมอร์ 28 ใส่ขอบ 0.05 ม. โดยรอบพร้อมเสริมลวด)

ท่อระบายอากาศ PVC Ø1"


กรมควบคุมมลพิษ			
สำนักจัดการมลพิษ (ส่วนปฏิบัติการ)			
โครงการ			
ประเภทโครงการ	แบบมาตรฐานติดตั้งโคมไฟแบบรางของพื้นหลัง		
ผู้จัดทำ	นาย เจริญ ธรรมรัตน์	นาย ทวีป ณ. วัฒน	
ผู้ตรวจสอบ	นาย สมพงษ์ ภูมิรัตน์	นาย บรรพต เมธีกสิณกุล	
ผู้ตรวจ	นาย สมชาย ธรรมประจักษ์	นาย ๗๘	
ผู้จัดทำ	นาย อรุณรัตน์ อรุณรัตน์	นาย ๗๘	

แบบที่ 3

สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่
แบบถังดักไขมัน ขนาด 4 ลบ.ม./วัน

แบบถังดักไขมัน ขนาด 4 ลบ.ม./วัน

ท่อระบายอากาศ PVC Ø. 1 1/2"

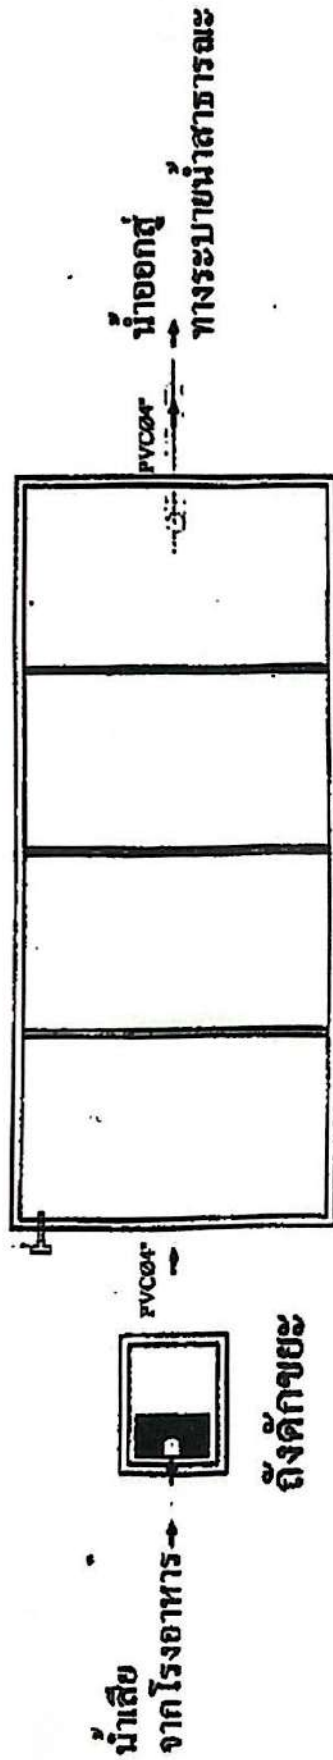


ถังดักไขมัน

ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังดักขยะ ถังปฐมนิคมตัวสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40ม. (ผ่าสี่เมนต์ ท้องตลาด)
 ถังดักไขมัน คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน

การควบคุมมลพิษ			
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดน้ำเสีย)			
โครงการ			
ประเภทงาน	แบบมาตรฐานบังคับใช้กับกองสวัสดิการภิบาล		
สถานที่	เขตเมือง เขตเทศบาล	เขตทั่วไป	เขตเมือง
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ศ. ๒๕๖๕
งบ.๒๕๖๓.	งบ.๒๕๖๔	งบ.๒๕๖๕	งบ.๒๕๖๖
งบ.๒๕๖๔.	งบ.๒๕๖๕	งบ.๒๕๖๖	งบ.๒๕๖๗

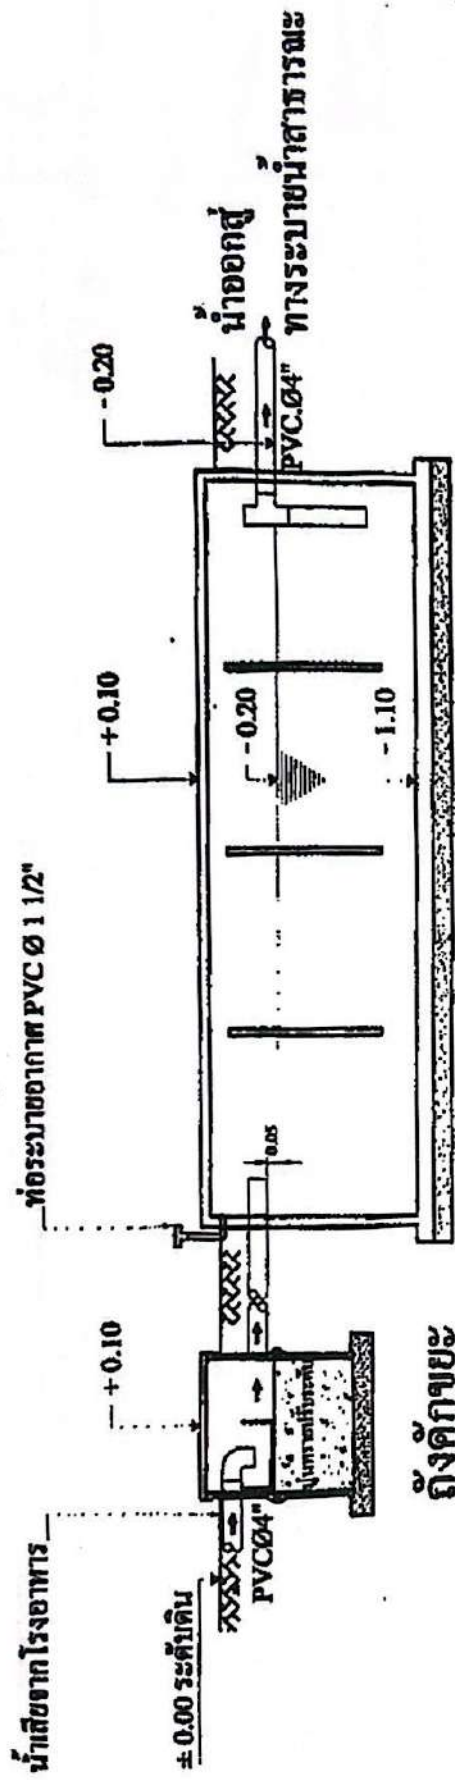

ถังดักไขมัน

ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

กรมควบคุมมลพิษ

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดมลพิษ)

ถังดักไขมัน ถังปฐมนิคมตัวเก่ารูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)
 ถังดักไขมัน คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน

โครงการ	
กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดมลพิษ)	
แผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร	
นายสมชัย สรรพกิจ	นาย พันธ์ ทรัพย์
นายสมชาย ทรัพย์	นายบรรลพ นิ่มนวล
นายสมชาย ทรัพย์	นายบรรลพ นิ่มนวล
นายสมชาย ทรัพย์	นายบรรลพ นิ่มนวล
นายสมชาย ทรัพย์	นายบรรลพ นิ่มนวล
นายสมชาย ทรัพย์	นายบรรลพ นิ่มนวล

